

报告编号: BGRF202500019L  
委托日期: 2025-04-01  
检测日期: 2025-04-08  
报告日期: 2025-04-21

至

# 检 测 报 告

样品名称: 冰火板

工程名称: 温州大学城附属学校综合楼  
建设工程-装饰工程

检测类别: 见证取样

温州市正诚工程质量检测有限公司

浙江省温州市鹿城区南郊街道炬光园炬新路15号第一层北首、第二层北首

电话: 0577-88138421




# 检测报告


报告编号: BGRF202500019L

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 委托单位    | 温州大学城附属学校                                                                                                                                                                                                                          | 送样人   | 毛立豪            |
| 质监单位    | 温州市瓯海区建设工程质量管理站                                                                                                                                                                                                                    | 质监号   | ----           |
| 见证单位    | 浙江金穗工程项目管理有限公司                                                                                                                                                                                                                     | 见证人   | 刘合利            |
| 施工单位    | 温州北宸建设有限公司                                                                                                                                                                                                                         | 见证证号  | ----           |
| 生产厂家    | 湖北雅誉新型材料有限公司                                                                                                                                                                                                                       | 合同编号  | 25007L         |
| 试样数量    | 5张                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |
| 工程部位    | 装修工程                                                                                                                                                                                                                               |       |                |
| 规格型号    | 2440×1220×6 (mm) A(A2)                                                                                                                                                                                                             | 样品编号  | RF202500016L   |
| 试样状态    | 完好, 无破损                                                                                                                                                                                                                            | 委托单编号 | WTRF202500016L |
| 环境要求    | 符合标准要求                                                                                                                                                                                                                             | 异常情况  | 无              |
| 检测依据    | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T 20284-2006、《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T 14402-2007、《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-2010                                                                                                       |       |                |
| 判定标准    | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| 检测项目    | 建筑材料燃烧性能                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| 主要设备及编号 | K6-013、K6-006、K6-019、K6-005、K6-011、K6-015、K6-012、K6-003                                                                                                                                                                            |       |                |
| 检测结论    | 该组试样所检项目符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中A(A2) 的标准要求。                                                                                                                                                                                 |       |                |
| 声明      | 1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效；<br>2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效；<br>3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效；<br>4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出；<br>5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品；<br>6、在特定的实验条件下，试验结果与试样的性能有关；试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。 |       |                |
| 备注      | ----                                                                                                                                                                                                                               |       |                |


批准:



审核:



主检:



批准日期:

2025.4.21

## 温州市正诚工程质量检测有限公司

## 建筑材料及制品检测报告



报告编号: BGRF202500019L

| 序号 | 燃烧性能等级         |    | 标准要求                                                        | 实测结果      | 单项结论 |
|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1  | A              | A1 | 炉内温升 $\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$                     | ----      | ---- |
|    |                |    | 质量损失率 $\Delta m \leq 50\%$                                  | ----      |      |
|    |                |    | 持续燃烧时间 $t_f = 0$                                            | ----      |      |
|    |                |    | 总热值 $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ/kg}^{\text{a, b, c, e}}$ | ----      |      |
|    |                |    | 总热值 $\text{PCS} \leq 1.4 \text{ MJ/m}^{2\text{d}}$          | ----      |      |
|    |                | A2 | 炉内温升 $\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$                     | 12.9      | 符合   |
|    |                |    | 质量损失率 $\Delta m \leq 50\%$                                  | 18.5      |      |
|    |                |    | 持续燃烧时间 $t_f \leq 20\text{s}$                                | 0         |      |
|    |                |    | 总热值 $\text{PCS} \leq 3.0 \text{ MJ/kg}^{\text{a, e}}$       | 1.0       |      |
|    |                |    | 总热值 $\text{PCS} \leq 4.0 \text{ MJ/m}^{2\text{b, d}}$       | ----      |      |
|    |                |    | 燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}} \leq 120\text{W/s}$   | 32.7      |      |
|    |                |    | 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘                                             | 未到达试样长翼边缘 |      |
|    |                |    | 600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$      | 2.9       |      |
| 2  | B <sub>1</sub> | B  | 燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}} \leq 120\text{W/s}$   | ----      | ---- |
|    |                |    | 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘                                             | ----      |      |
|    |                |    | 600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$      | ----      |      |
|    |                |    | 60s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$                            | ----      |      |
|    |                |    | 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象                                            | ----      |      |
|    |                | C  | 燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.4\text{MJ}} \leq 250\text{W/s}$   | ----      | ---- |
|    |                |    | 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘                                             | ----      |      |
|    |                |    | 600s内总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 15\text{MJ}$       | ----      |      |
|    |                |    | 60s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$                            | ----      |      |
|    |                |    | 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象                                            | ----      |      |
| 3  | B <sub>2</sub> | D  | 燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.4\text{MJ}} \leq 750\text{W/s}$   | ----      | ---- |
|    |                |    | 60s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$                            | ----      |      |
|    |                |    | 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象                                            | ----      |      |
|    |                | E  | 20s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$                            | ----      | ---- |
|    |                |    | 20s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象                                            | ----      |      |

a匀质制品和非匀质制品的主要组分。b非匀质制品的外部次要组分。c当外部次要组分的 $\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/m}^2$ 时,若整个制品的 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}} \leq 20\text{W/s}$ 、 $\text{LFS} < \text{试样边缘}$ 、 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 4.0\text{MJ}$ 并达到s1和do级,则达到A1级。d非匀质制品的任一内部次要组分。e整体制品。

# 检测报告

报告编号： BGRF202500019L


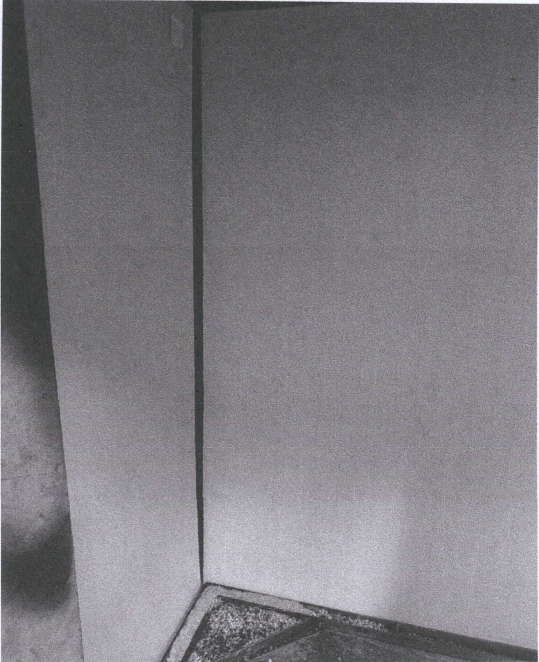
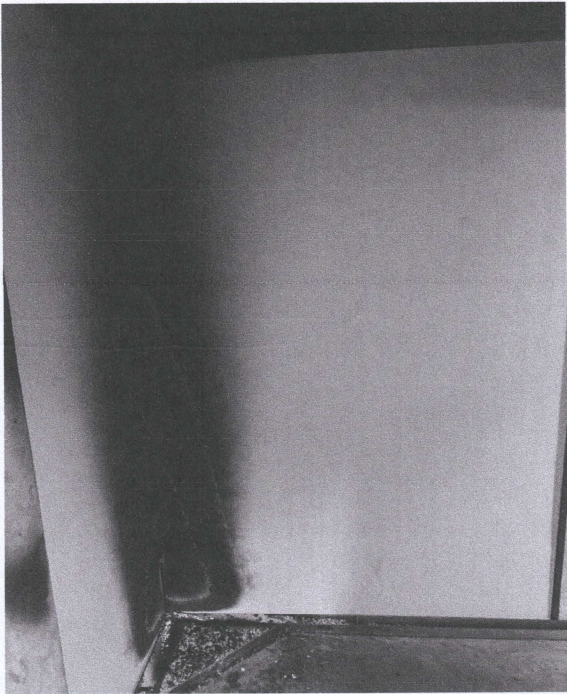
| 检测图片                                                                               | 样品编号： RF202500016L-1                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br> |

# 检测报告

报告编号： BGRF202500019L

检测图片

样品编号： RF202500016L-2

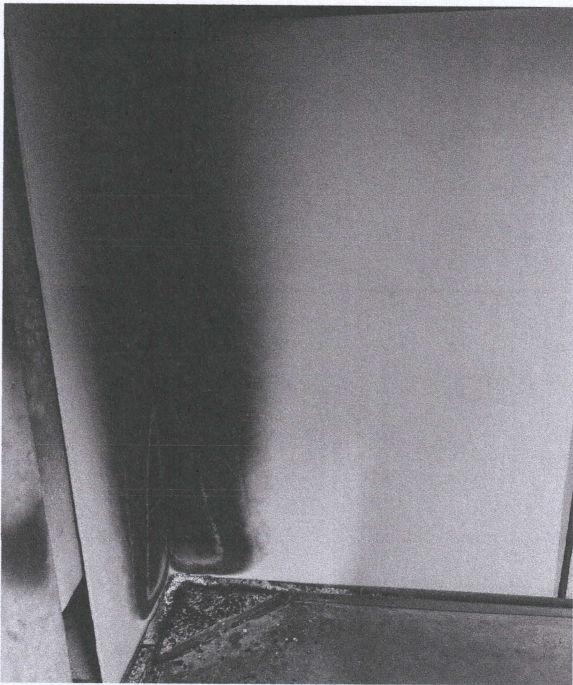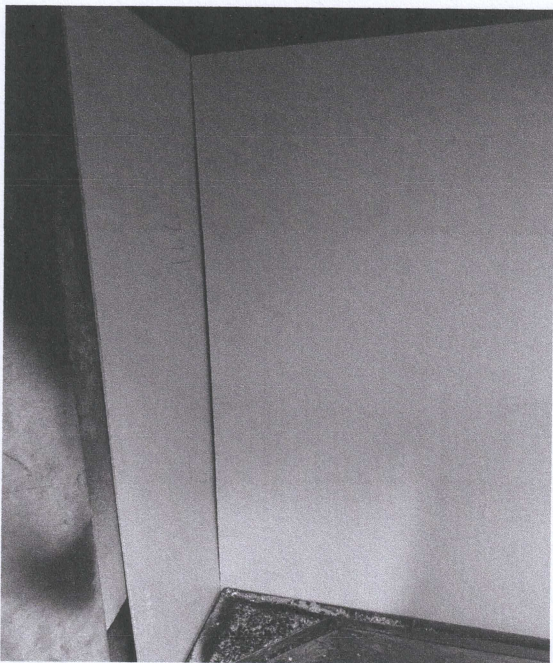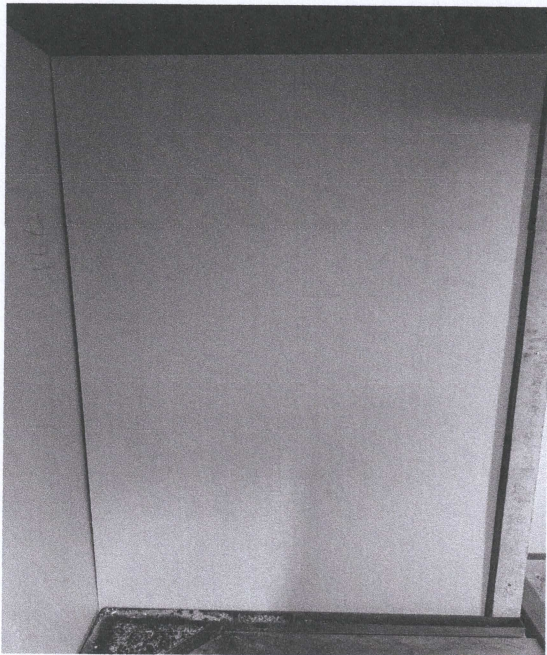

# 检测报告

报告编号： BGRF202500019L

检测图片

样品编号： RF202500016L-3

