241101340279

报告编号：BGRF202500040L
委托日期：2025-05-30
检测日期：2025-05-30 至 2025-06-30
报告日期：2025-06-30

检 测 报 告

样品名称：橡塑保温材料

工程名称：温州生命健康医学研究创新中心建设工程（一阶段）未完工程续建

检测类别：见证取样

温州市正诚工程质量检测有限公司

浙江省温州市鹿城区南郊街道炬光园炬新路15号第一层北首、第二层北首

电话：0577-88138421

检 测 报 告

报告编号：BGRF202500040L

委托单位	温州医科大学附属第一医院	送 样 人	袁旭旭
质监单位	----	质 监 号	----
见证单位	浙江大成工程项目管理有限公司	见 证 人	王开霞
施工单位	泰昌建设有限公司	见证证号	20160323
生产厂家	华美节能科技集团有限公司	合同编号	25014L
试样数量	12块		
工程部位	主体工程		
规格型号	800×1500×30mm B1(C)	样品编号	RF202500038L
试样状态	完好，无破损	委托单编号	WTRF202500038L
环境要求	符合标准要求	异常情况	无
检测依据	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T 20284-2006、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007		
判定标准	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012		
检测项目	建筑材料燃烧性能		
主要设备及编号	K6-003、K6-019、K6-015、K6-002		
检测结论	该组试样所检项目符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B1（C）的标准要求。		
声明	1、本报告无本公司"检验检测专用章"无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司"检验检测专用章"无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品； 6、在特定的实验条件下，试验结果与试样的性能有关；试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。		
备注	----		

批准：　　审核：　　主检：

批准日期：2025.6.30

温州市正诚工程质量检测有限公司

建筑材料及制品检测报告

报告编号：BGRF202500040L

序号	燃烧性能等级		标准要求	实测结果	单项结论
1	A	A1	炉内温升△T≤30℃	----	----
			质量损失率△m≤50%	----	
			持续燃烧时间t_f=0	----	
			总热值PCS≤2.0 MJ/kg[a, b, c, e]	----	
			总热值PCS≤1.4 MJ/m^2[d]	----	
		A2	炉内温升△T≤50℃	----	----
			质量损失率△m≤50%	----	
			持续燃烧时间t_f≤20s	----	
			总热值PCS≤3.0 MJ/kg[a, e]	----	
			总热值PCS≤4.0 MJ/m^2[b, d]	----	
			燃烧增长速率指数$FIGRA_{0.2MJ}$≤120W/s	----	
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	----	
			600s内总放热量THR_{600s}≤7.5MJ	----	
2	B_1	B	燃烧增长速率指数$FIGRA_{0.2MJ}$≤120W/s	----	----
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	----	
			600s内总放热量THR_{600s}≤7.5MJ	----	
			60s内焰尖高度Fs≤150mm	----	
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	----	
		C	燃烧增长速率指数$FIGRA_{0.4MJ}$≤250W/s	227.9W/s	符合
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	
			600s内总放热量THR_{600s}≤15MJ	5.7MJ	
			60s内焰尖高度Fs≤150mm	未超过150mm	
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	未引燃	
3	B_2	D	燃烧增长速率指数$FIGRA_{0.4MJ}$≤750W/s	----	----
			60s内焰尖高度Fs≤150mm	----	
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	----	
		E	20s内焰尖高度Fs≤150mm	----	----
			20s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	----	

a匀质制品和非匀质制品的主要组分。b非匀质制品的外部次要组分。c当外部次要组分的PCS≤2.0MJ/m²时，若整个制品的$FIGRA_{0.2MJ}$≤20W/s、LFS＜试样边缘、THR_{600s}≤4.0MJ并达到s1和do级，则达到A1级。d非匀质制品的任一内部次要组分。e整体制品。

检测报告

报告编号： BGRF202500040L

检测图片	样品编号：RF202500038L-1

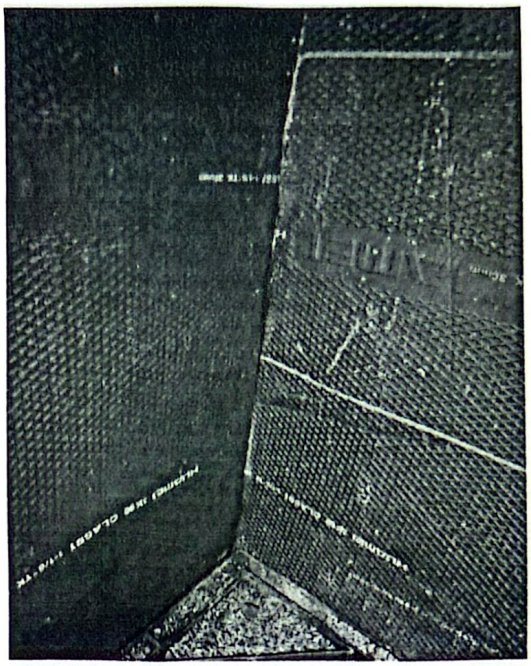

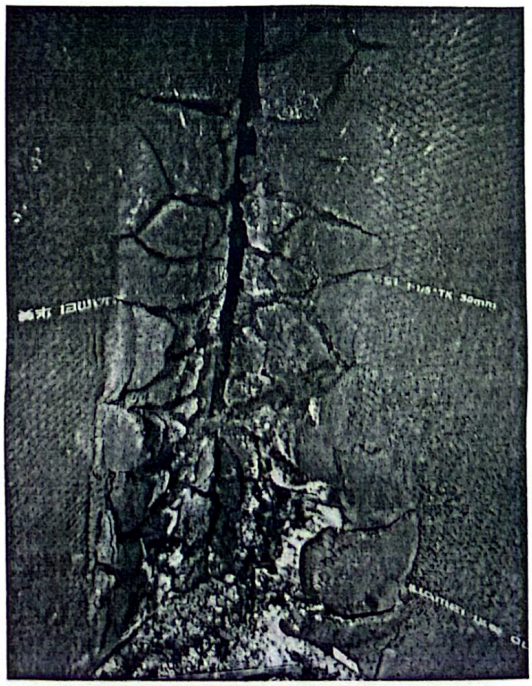

检测报告

报告编号： BGRF202500040L

检测图片	样品编号：RF202500038L-2

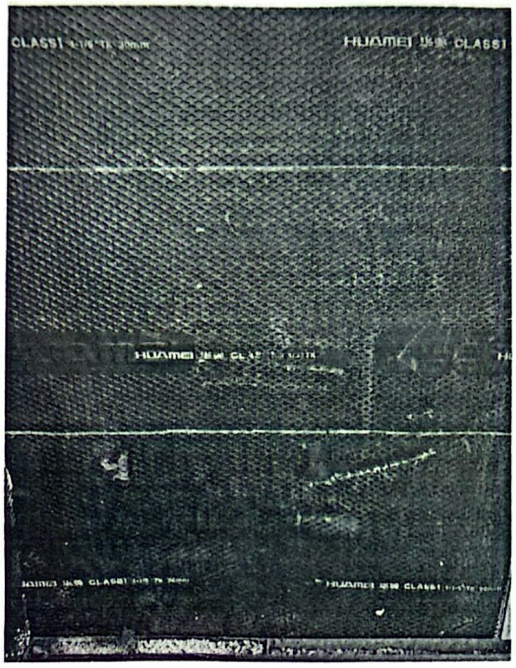

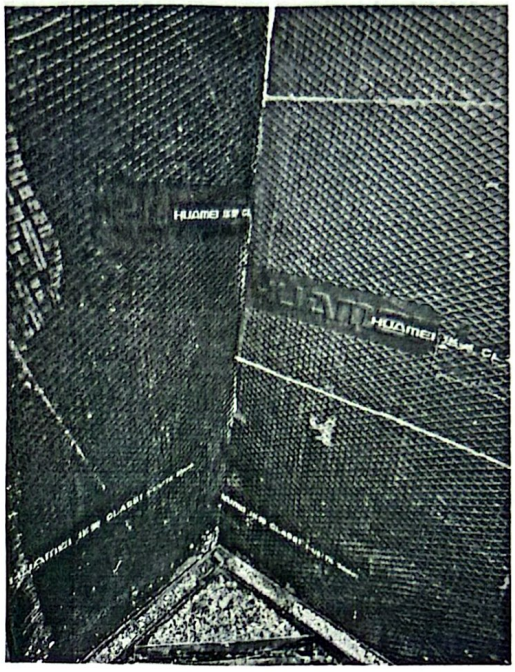

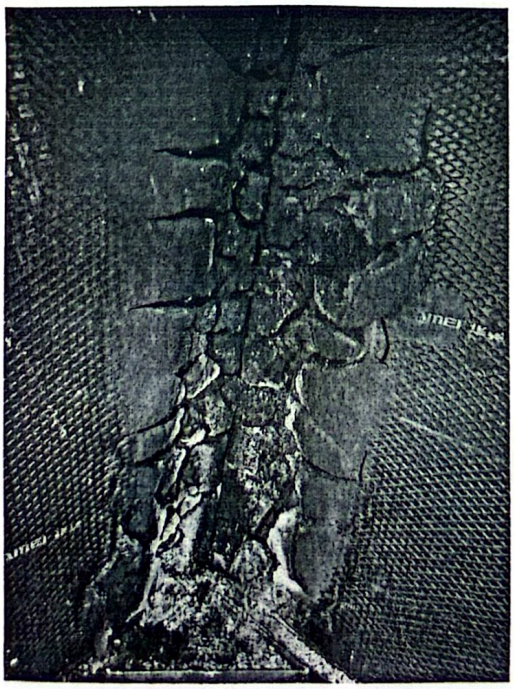

检测报告

报告编号： BGRF202500040L

检测图片	样品编号：RF202500038L-3

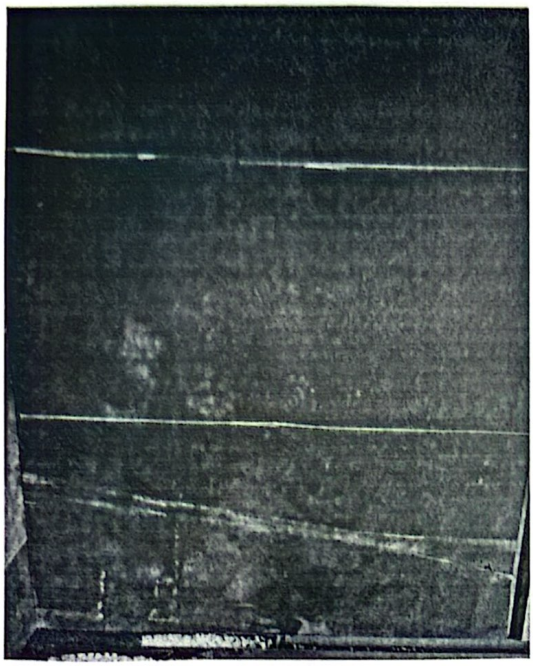

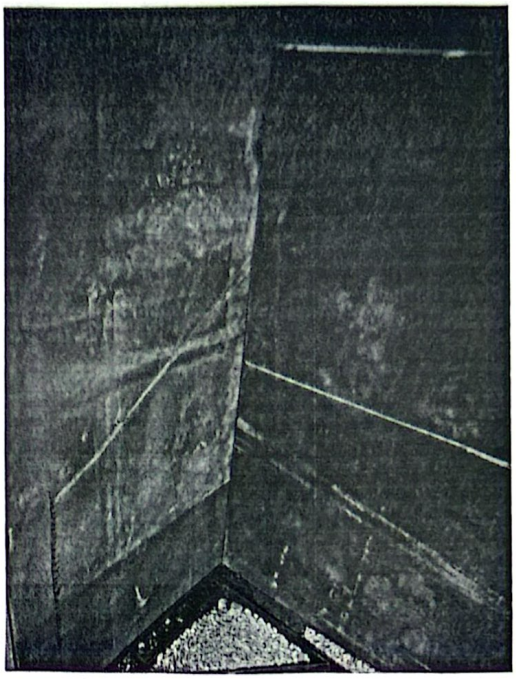

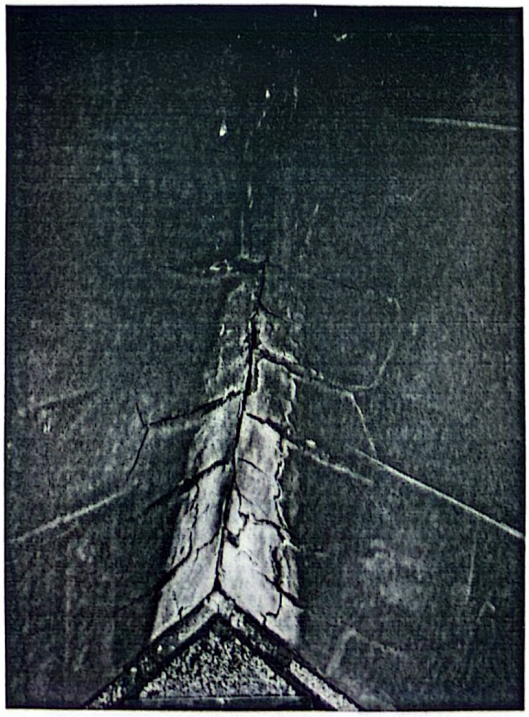

检测报告

报告编号： BGRF202500040L
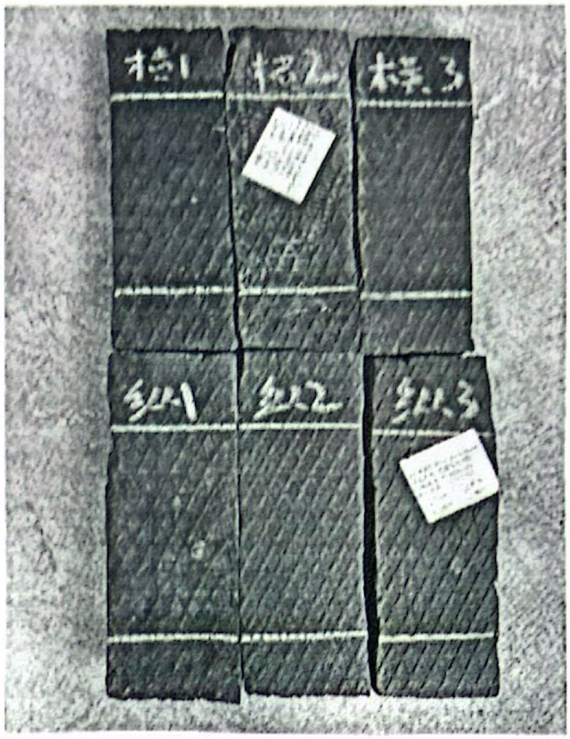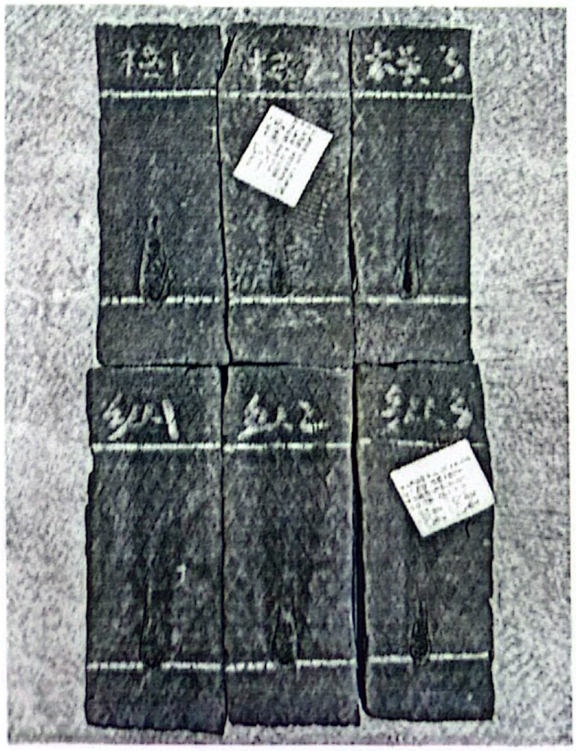
检测图片（可燃性）	样品编号：RF202500038L